


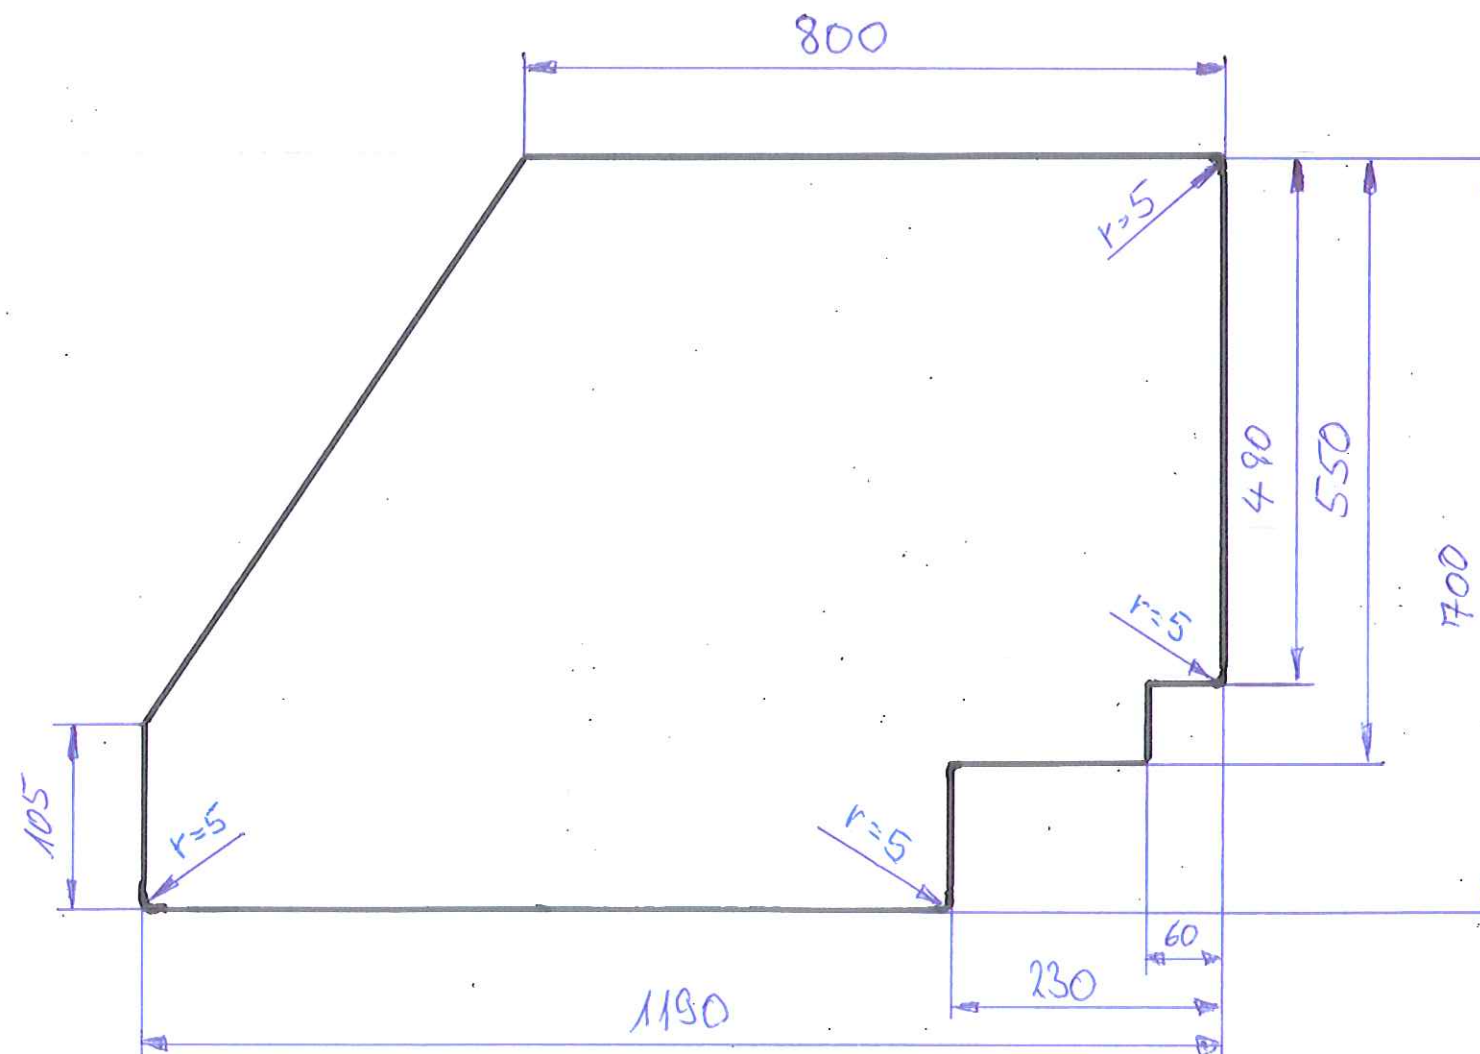

Abweichungen für Maße
ohne Toleranzangabe
nach DIN ISO 2768 - m

Nennmaß	Tol.
über 0,5 bis 3	± 0,1
über 3 bis 6	± 0,1
über 6 bis 30	± 0,2
über 30 bis 120	± 0,3
über 120 bis 400	± 0,5
über 400 bis 1000	± 0,8
über 1000 bis 2000	± 1,2
über 2000 bis 4000	± 2

alle Angaben in mm

				Datum		Name	
				Bear.			
				Gepr.			
				Norm			
						Benennung	
						Esszimmer	
						1190 X 700	
						Blatt	
						Bl.	
				(Urspr.)		(Ers. f.)	
						(Ers. d.)	