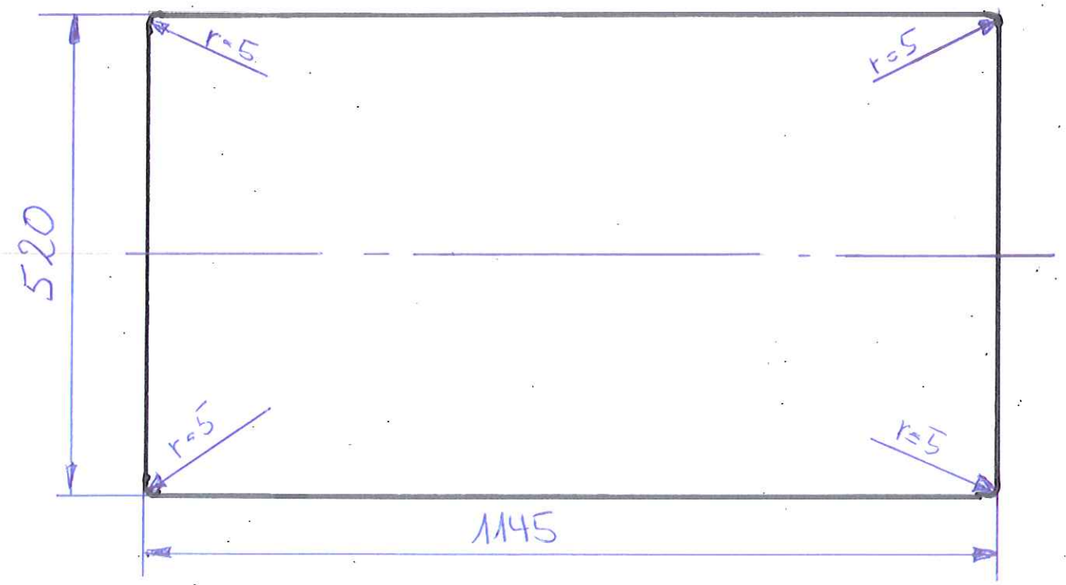

Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 - m		
Nennmaß		Tol.
über 0,5	bis 3	± 0,1
über 3	bis 6	± 0,1
über 6	bis 30	± 0,2
über 30	bis 120	± 0,3
über 120	bis 400	± 0,5
über 400	bis 1000	± 0,8
über 1000	bis 2000	± 1,2
über 2000	bis 4000	± 2

alle Angaben in mm

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.		
Norm		

Benennung Küche/Flur

1145 X 520

Blatt

Bl.

(Urspr.) (Ers. f.:) (Ers. d.:)