


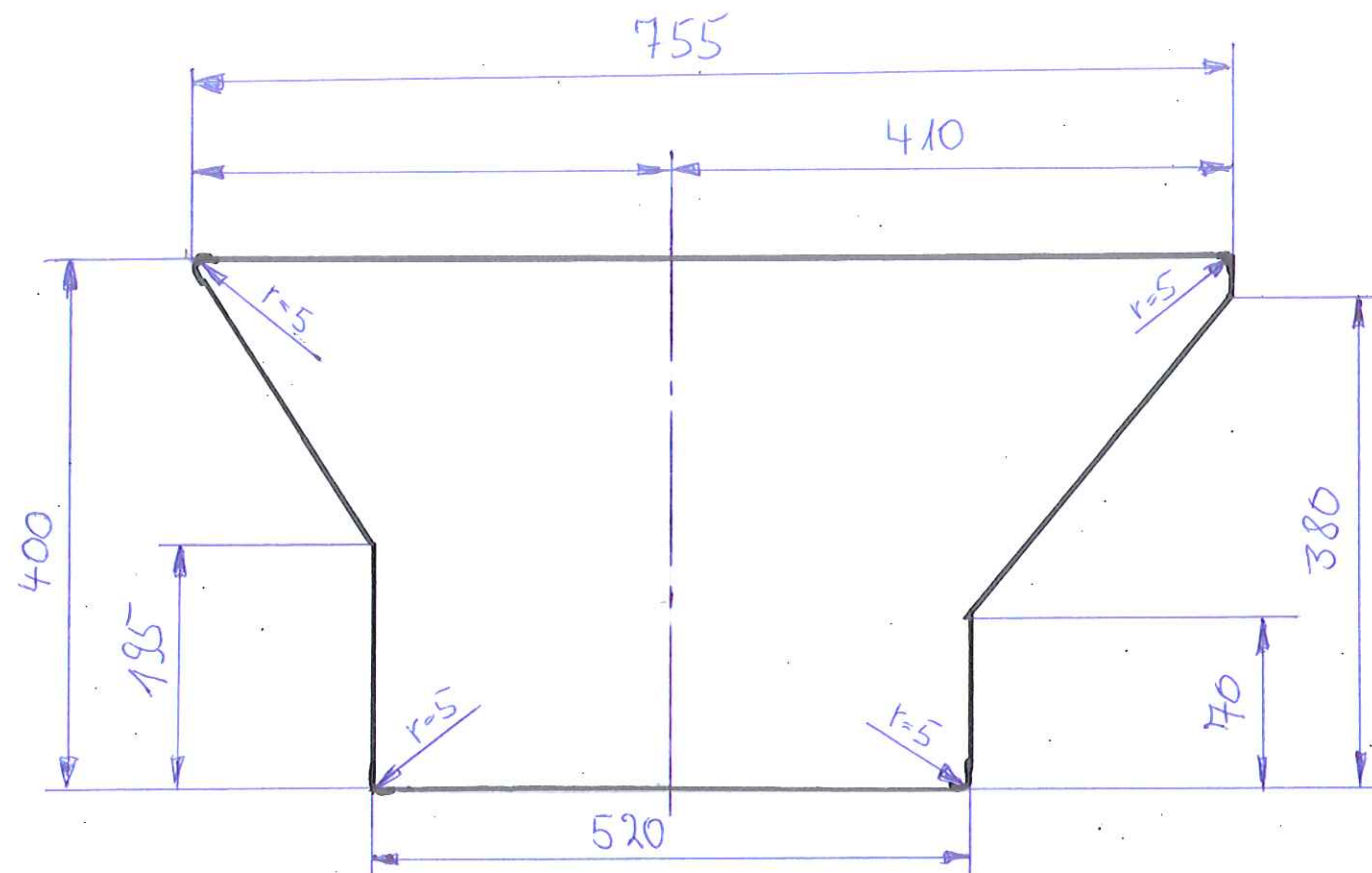

alle Angaben in mm

Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 - m		
Nennmaß		Tol.
über 0,5	bis 3	± 0,1
über 3	bis 6	± 0,1
über 6	bis 30	± 0,2
über 30	bis 120	± 0,3
über 120	bis 400	± 0,5
über 400	bis 1000	± 0,8
über 1000	bis 2000	± 1,2
über 2000	bis 4000	± 2

				Datum	Name
				Bear.	
				Gepr.	
				Norm	
				Benennung	
				Schlafzimmer	
				755 x 400	
				Blatt	
				Bl.	
				(Urspr.)	(Ers. f.)
				(Ers. d.)	